

排水水中ポンプ点検報告書

下記点検項目について、排水水中ポンプの点検を実施しましたのでご報告いたします。

建物名称	伊丹スカイパーク		
系統名称	排水ポンプ	機器番号	-
ポンプ型式	WUP3-506-0.4SG	製造番号	157600867
制御盤型式	ECD2-P0.4S-01N	製造番号	155D20130
仕様	吐出量 0.18 m ³ /min 全揚程 6 m 出力 0.4 kw		
点検日	2023年11月17日	点検者	

点検結果

点検項目		点検内容	判断基準	判定
電圧	No.1ポンプ	R-S 102 V	定格電圧の±10%以内	○
		S-T - V		
		T-R - V		
	No.2ポンプ	R-S 102 V	定格電圧の±10%以内	○
		S-T - V		
		T-R - V		
電流	No.1ポンプ	U 6.2 A	定格電流の10%以内であること (定格電流:6.7A)	○
		V - A		
		W - A		
	No.2ポンプ	U 6.3 A	定格電流の10%以内であること (定格電流:6.7A)	○
		V - A		
		W - A		
絶縁抵抗	No.1ポンプ	U 100 MΩ	1.0MΩ以上のこと	○
		V 100 MΩ		
		W - MΩ		
	No.2ポンプ	U 100 MΩ	1.0MΩ以上のこと	○
		V 100 MΩ		
		W - MΩ		
ケーブル	No.1ポンプ		腐食、損傷、硬化のないこと	○
	No.2ポンプ			○
フロートスイッチ	No.1ポンプ		ON、OFFの作動が正常なこと	○
	No.2ポンプ			○

※判定記号 ○異常なし △要注意 ×異常あり -該当なし


[illegible]

※判定記号 ○異常なし △要注意 ×異常あり —該当なし



伊丹スカイパーク

排水ポンプ

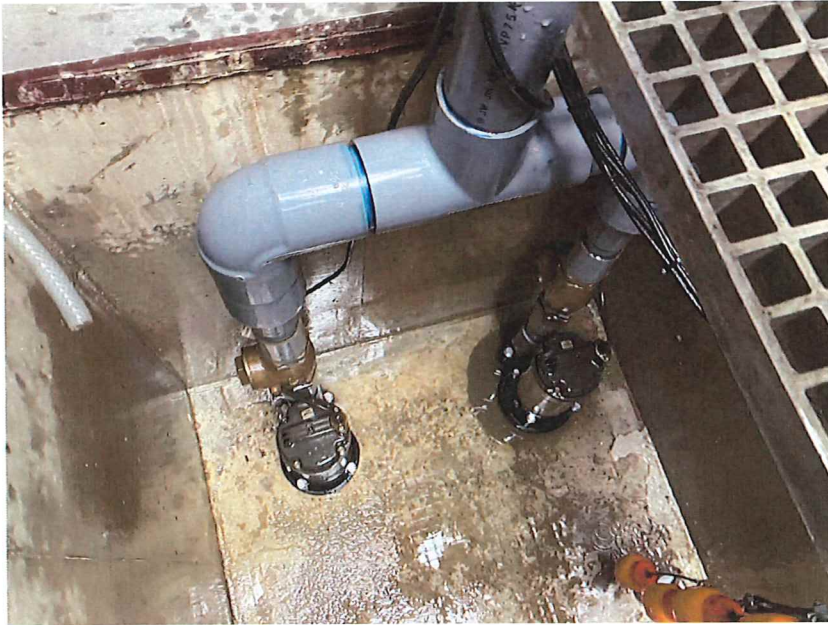

伊丹スカイパーク

排水ポンプ



伊丹スカイパーク

排水ポンプ

電気絶縁状況確認

異常なし



伊丹スカイパーク

排水ポンプ

電流値確認

異常なし